

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 34. 1499

Borested : Granly Vandværk, Bavnevengen 5, Sdr. Tranders
 9210 Aalborg SØ
 Boring i bund af brønd, se også 34. 366

Kommune : Aalborg
Region : Nordjylland

Boringsdato : 1/9 1964

Boringsdybde : 85 meter

Terrænkote : 57 meter o. DNN

Brøndborer : Nordjydsk Brøndboring, Ålborg

MOB-nr :
BB-journr : 96/70
BB-bornr :

Prøver

- modtaget :
 - beskrevet : af : B
 - antal gemt :

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremetode :

Kortblad : 1316 IVNV

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 557049, 6319491


Datum : EUREF89

Koordinatkilde : Kommune

Koordinatmetode : KMS digitale kort


Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	47,94 meter u.t.	7/10 1999	54 m ³ /t	8 meter	336 time(r)
(første)	50,3 meter u.t.	9/1 1964			

Notater : Forsegling i bund af brønd derefter kridt, afsluttet med Tite Seal i top

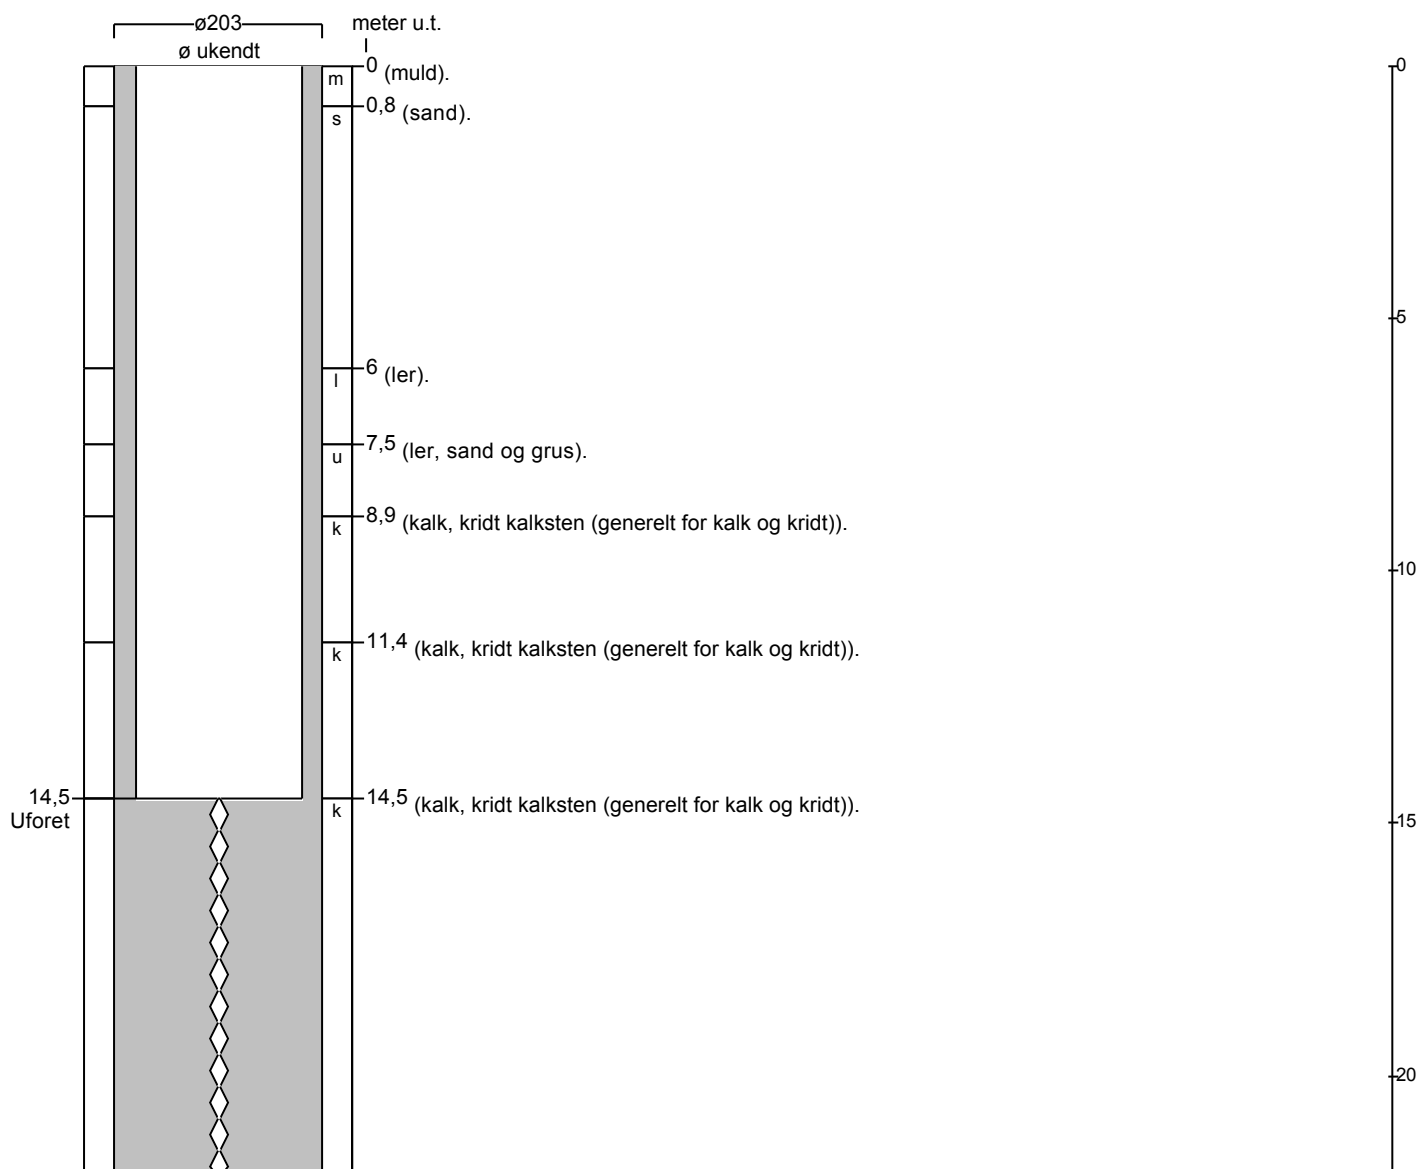

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 34. 1499

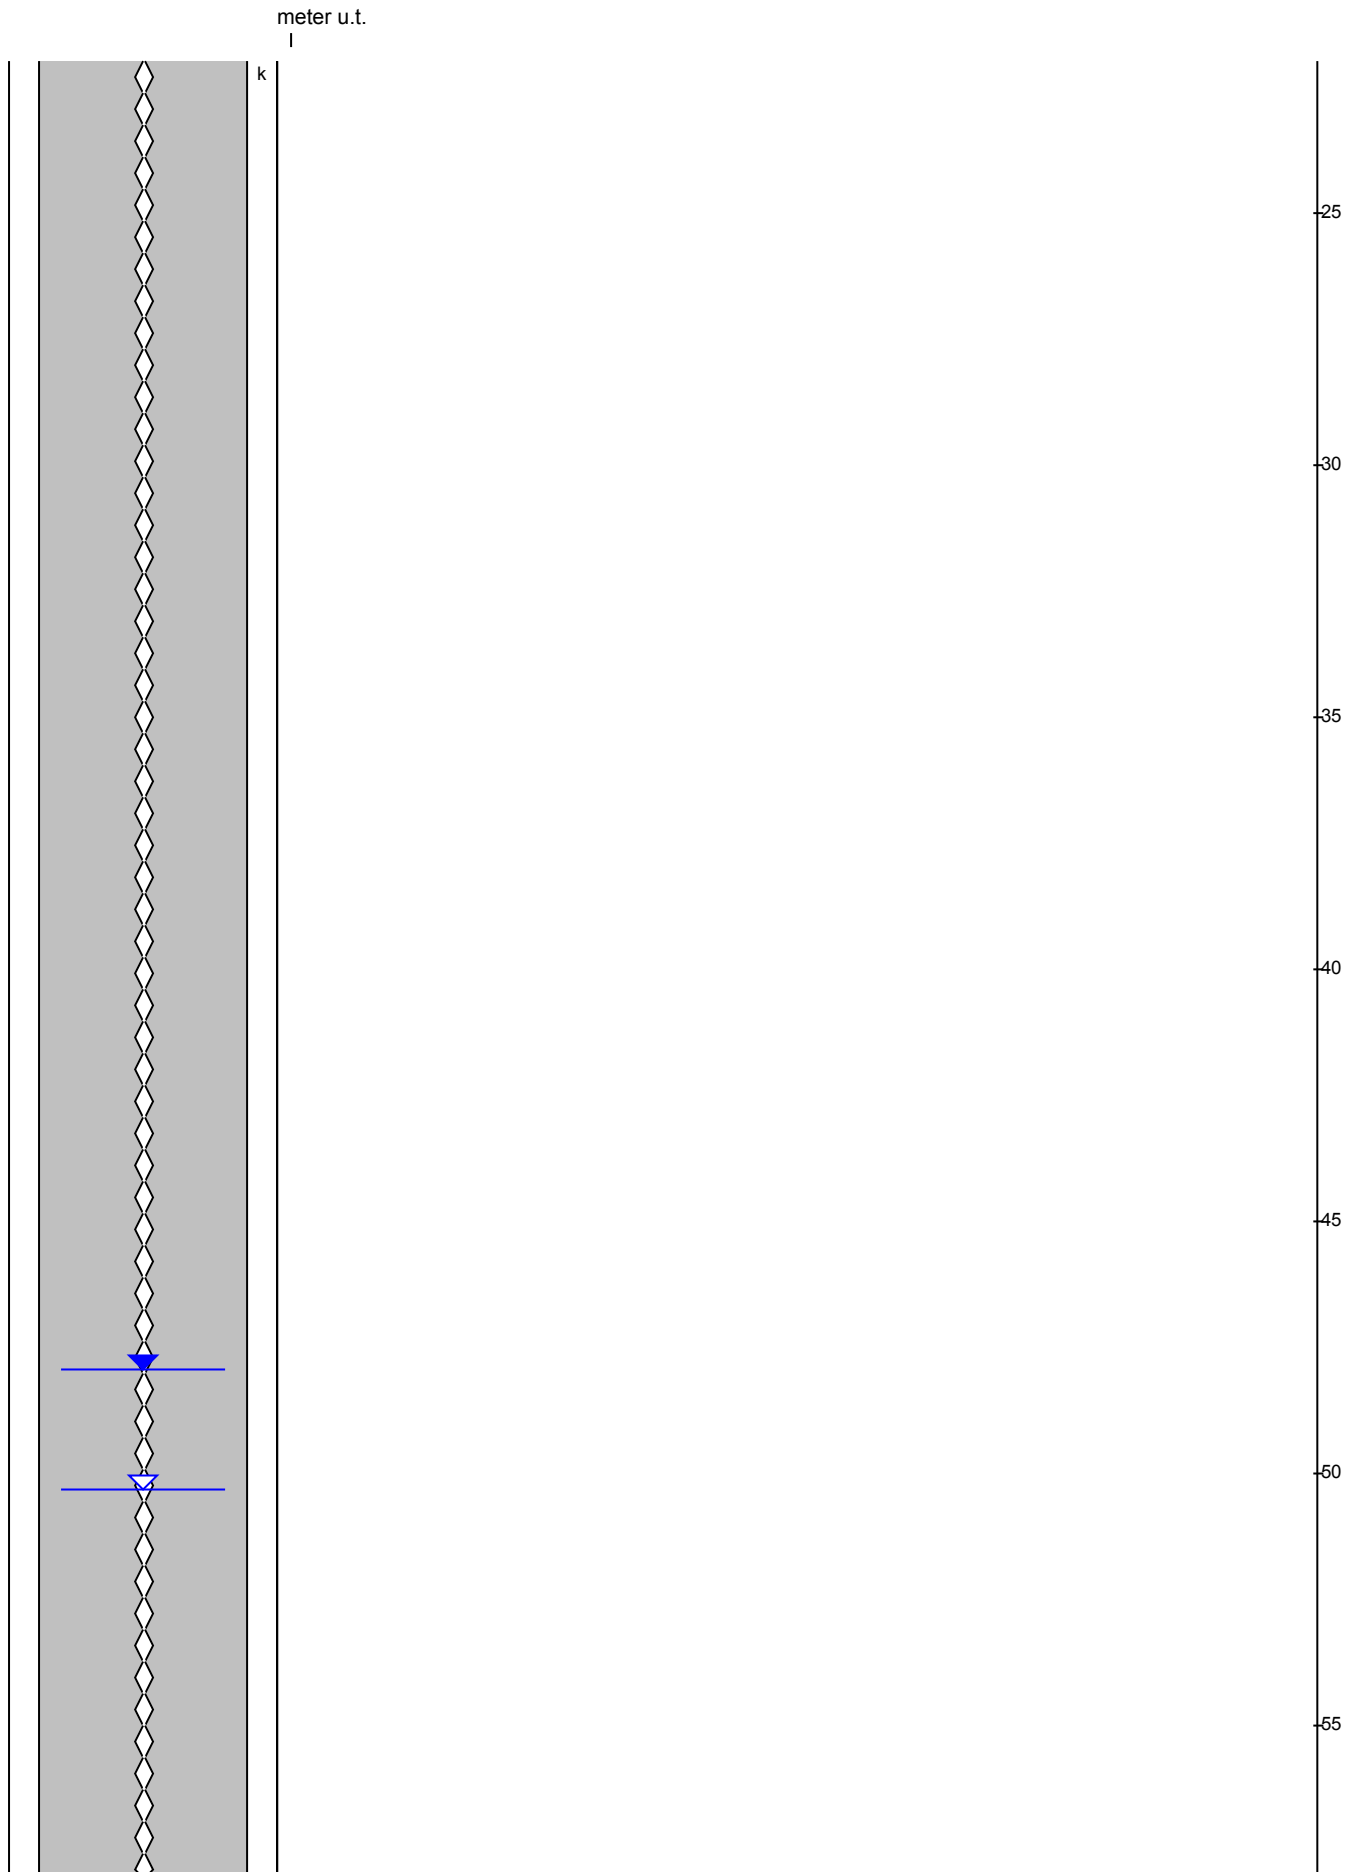

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 34. 1499

